


撤去（処分）機器表

名 称	型 式	付 属 品	数 量
パッケージエアコン	RZYP224BB	ツイン リモコンスイッチ共	2
ルームエアコン	R40PEP	リモコンスイッチ共	1
ルームエアコン	RAS2258	リモコンスイッチ共	1
天井扇			7
壁用扇			2
ベンドキャップ	100 φ		7
ベンドキャップ	150 φ		2

※躯体貫通はできるだけ既設配管穴を利用し使用しない穴は
コンクリート穴埋とする事。

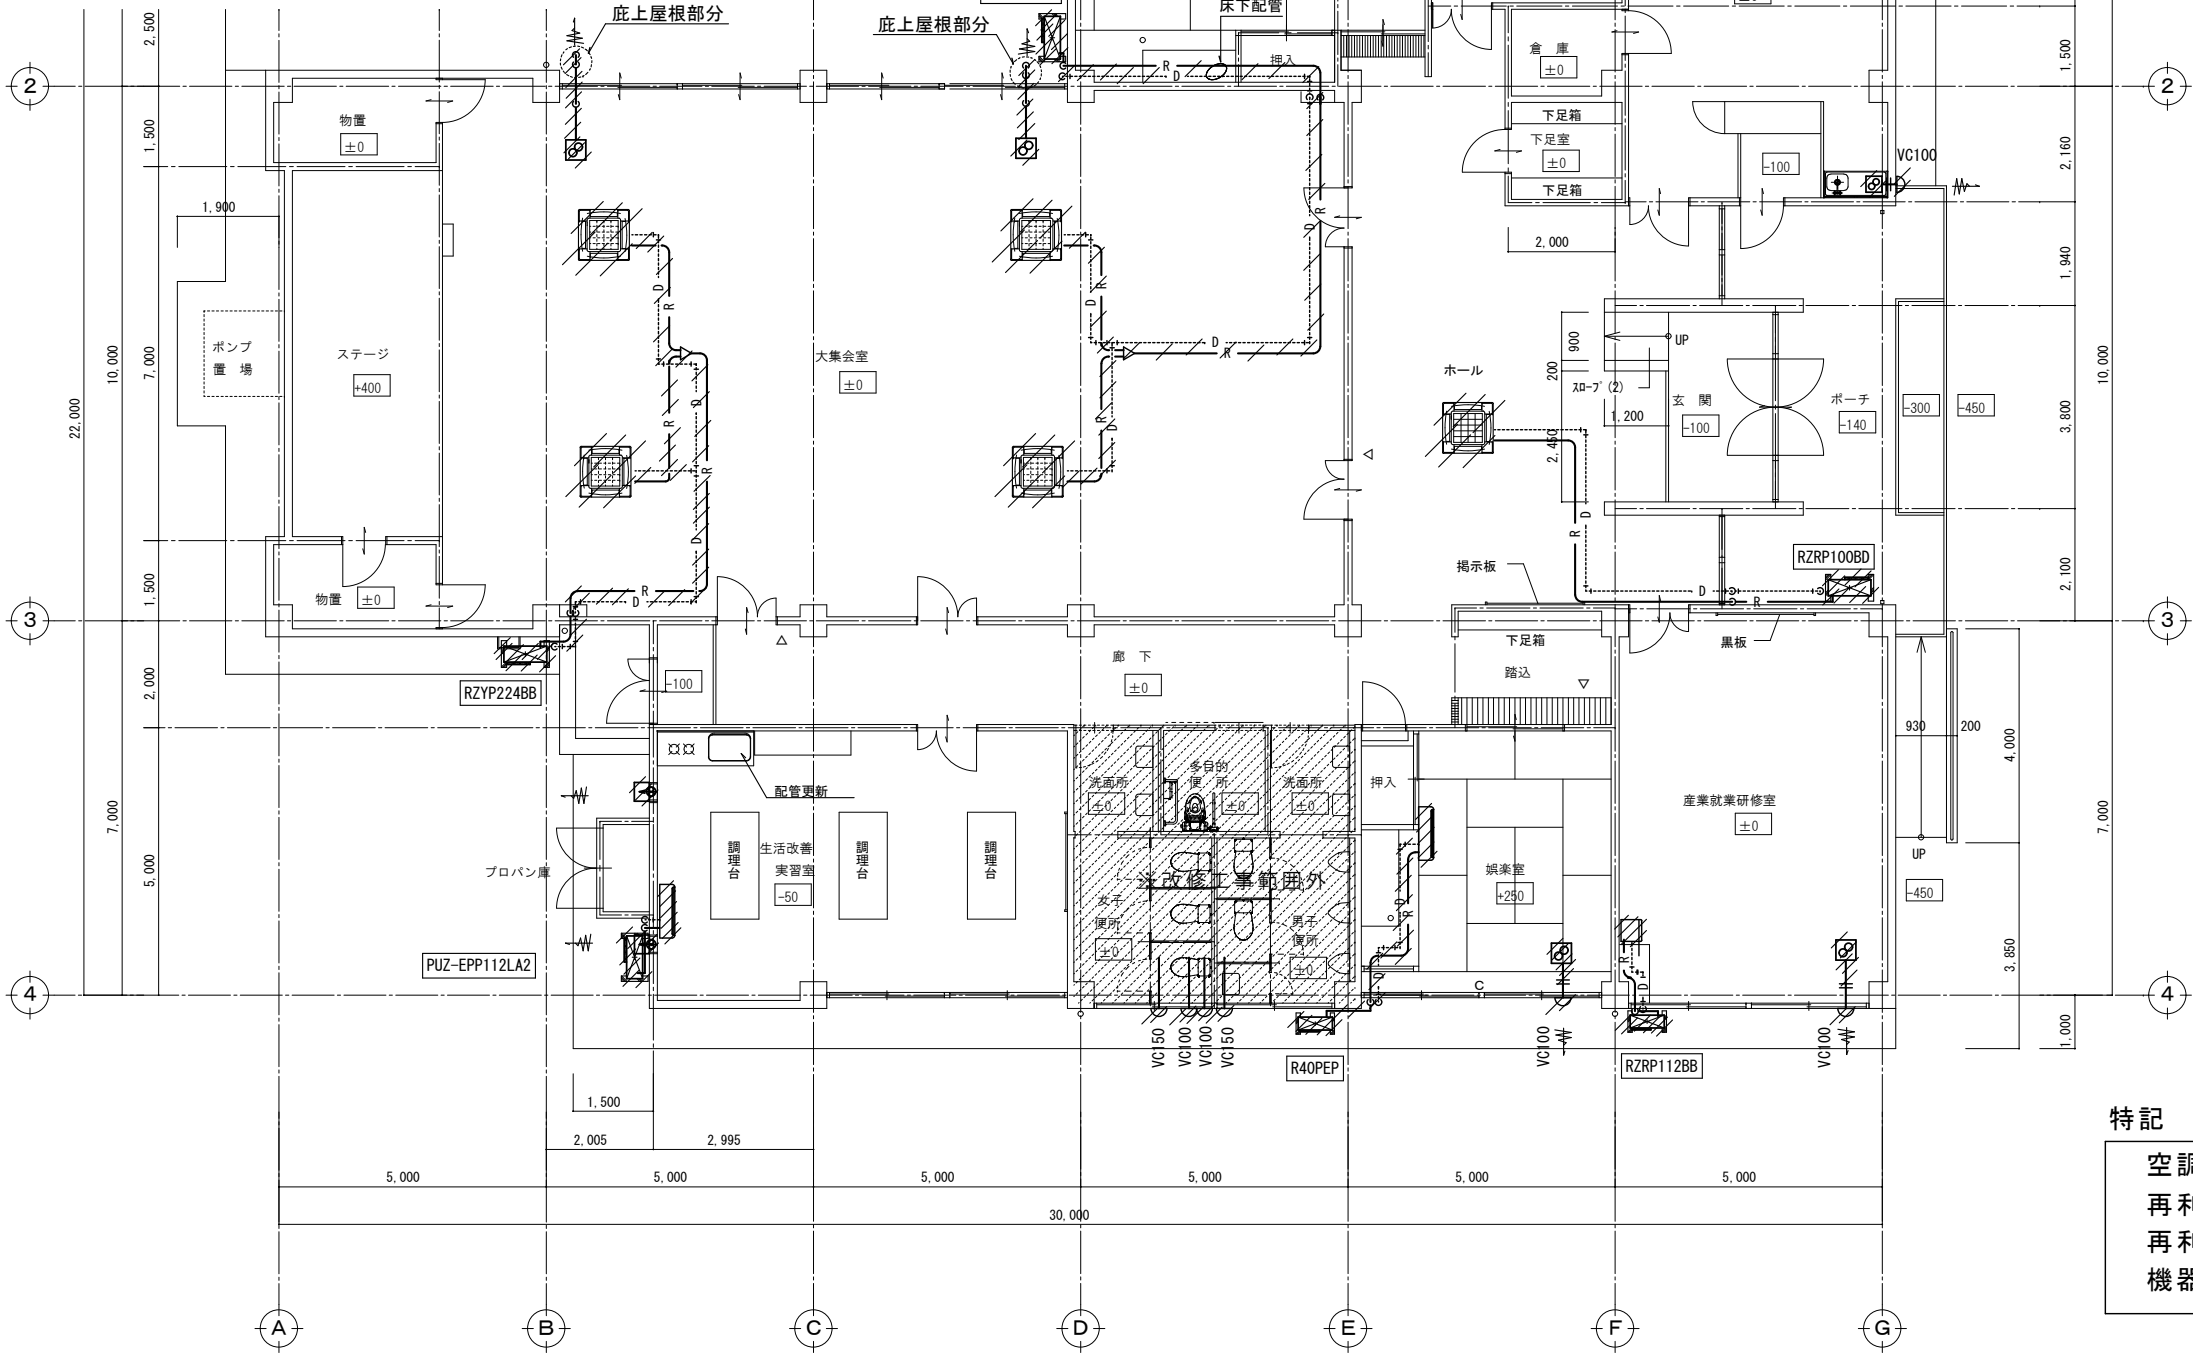

1 階平面図 S=1:100

注記)

//////// 部分は撤去範囲を示す。
(一時撤去再取付含む)

空調機施工要領

生活改善実習室 PUZ-EPP112LA2	屋内機、屋外機は一旦取外し再取付(コイン タイマー共) 配管は撤去新設
娯楽室 R40PEP	屋内機、屋外機は撤去新設(リモコン共) コインタイマー再取付 配管は撤去新設
産業就業研修室 RZRP112BB	屋内機、屋外機は一旦取外し再取付(木台、コイン タイマー共) 配管は浮かしそのまま屋内外スリムダクトは撤去新設
大集会室 RZYP224BB×2	屋内機、屋外機は撤去新設(リモコン共) コインタイマー再取付 配管は撤去新設
ホール RZRP100BB	屋内機、屋外機は一旦取外し再取付(リモコン、コイン タイマー共) 配管は浮かしそのまま屋内外スリムダクトは撤去新設
菊池出張所 RZYP80BBT	屋内機は一旦取外し再取付(リモコン共) 屋外機は取外し再取付 配管は浮かしそのまま屋内外スリムダクトは撤去新設
事務室 RAS2258	屋内機、屋外機は撤去新設(リモコン共) 配管は撤去新設
農業経営研修室 R56RVV	屋内外機は一旦取外し再取付(木台、コイントイマー共) 配管は浮かしそのままラッキングのみ撤去新設

換気機施工要領

生活改善実習室	換気機器撤去新設 外部SUS製ウェザーカバー新設
娯楽室	換気機器撤去新設 ダクト部撤去新設 外部パイプフード撤去、SUS製パイプフード新設
産業就業研修室	換気機器撤去新設 ダクト部撤去新設 外部パイプフード撤去、SUS製パイプフード新設
大集会室	換気機器撤去新設 ダクト部撤去新設 外部排気口新設
菊池出張所	換気機器撤去新設 ダクト部撤去新設 外部パイプフード撤去、SUS製パイプフード新設
農業経営研修室	換気機器撤去新設 ダクト部撤去新設 外部パイプフード撤去、SUS製パイプフード新設
便所	外部パイプフード撤去、SUS製パイプフード新設

特記

空調は既設コイントイマー使用
再利用の屋外機で縁石のないものは再設置時に縁石新設
再利用の機器は再設置まで保管管理のこと
機器再設置時の冷媒管ドレン管は必要に応じ追加配管を行う